

# Merkblatt


## Lüftungsanlage

Stand 01.02.2022

Der Innenraum der Barclays Arena ist mit insgesamt 4 Zuluft-Lüftungsanlagen und 4 Abluft-Lüftungsanlagen ausgestattet.

Über Lüftungskanäle wird die frische Zuluft an unterschiedliche Auslässe im Unterrang unter der Publikumstribüne und im Dach verteilt. Im Übersichtsbild dargestellt als türkisfarbene Pfeile. (Jeweils ein mittlerer Auslass der unteren Lüftungsanlage ist der nächstgelegenen „Ecklüftung“ zugeordnet.)

Im Dachbereich wird die Abluft abgesaugt. Im Übersichtsbild dargestellt als hellbraune Pfeile.

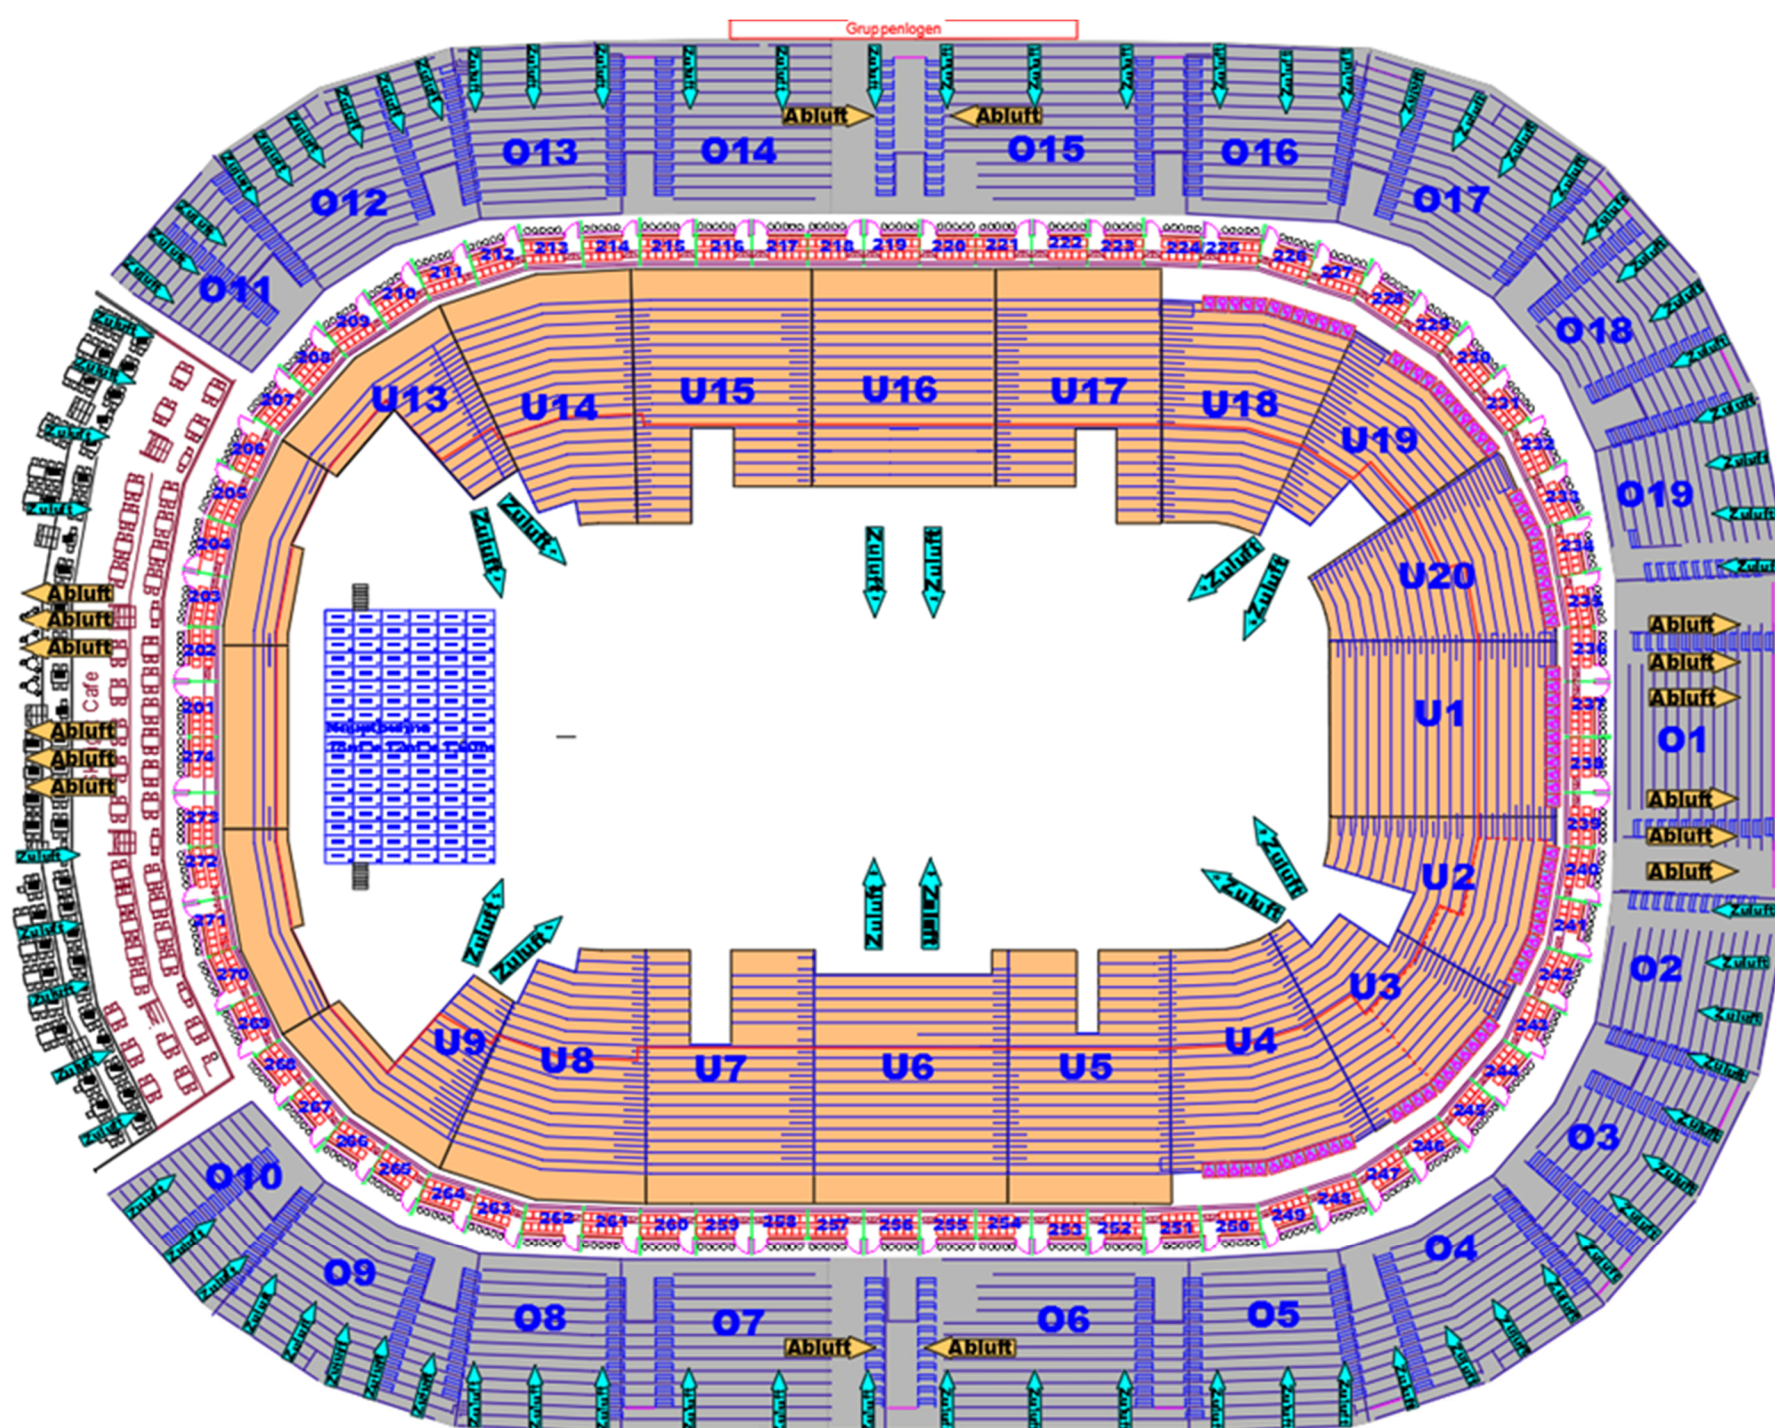

Die Lüftungsanlagen sind so dimensioniert, dass jederzeit, auch bei voller Kapazität, eine gesundheitlich zuträgliche Atemluft in ausreichender Menge vorhanden ist. Dafür ist es wichtig, dass die Lüftungsanlagen in Betrieb sind und die Lüftungsauslässe nicht verstellt sind.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Lüftungsauslässe in Bühnenhöhe links und rechts der Bühne nicht mit z.B. Leercases zugebaut werden. Eine geregelte Lüftungssteuerung wäre dann nicht mehr gewährleistet, welches zu Zugerscheinungen auf der Bühne führen kann.

➤ Siehe: ASR A3.6